




КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТИХВИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ ЛО «ТМК»)

187553, Ленинградская область, Тихвин, Борисова, 2А, т/ф 8-813-67-71-967
ИНН 4715008012 КПП 471501001

Л/счет 20456Ц65000, 21456Ц65000 в отделении по Тихвинскому району управления Федерального Казначейства по
Ленинградской области, e-mail: med-staff@yandex.ru

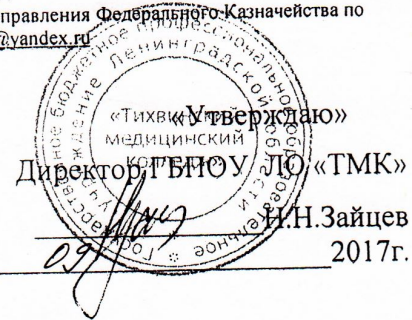

Правила противопожарного режима
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области
«Тихвинский медицинский колледж»
(Учебное здание, здание общежития)
(разработаны на основании Постановления правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)

1. Общие положения.

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для Тихвинского медицинского колледжа и является обязательной для исполнения всем персоналом.

- 1.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж» в целом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора.
- 1.2. Ответственность за пожарную безопасность служебных, производственных, складских и других помещений объекта (предприятия) возлагается на их руководителей или других должностных лиц, специально назначенных приказом директора.
- 1.3. Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.
- 1.4. Каждый работающий на объекте (предприятий) должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил пожарной безопасности Российской Федерации», строго соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.
- 1.5. Работники предприятия, объекта, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
- 1.6. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования пожарной безопасности
к прилегающим территориям и помещениям.

- 2.1. На прилегающей к объекту территории **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - 2.1.1. Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, двор, а так же подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

2.1.2. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проёмы.

2.1.3. Разводить костры, сжигать отходы и тару.

2.1.4. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях, на видных местах, должны быть повешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.1.5 Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места убирать, электрооборудование и электросети обесточивать, за исключением электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно.

2.2. В зданиях и помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.2.1. Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГМ, пороха, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

2.2.2. Устраивать склады горючих материалов, материалов, мастерские, а также размещать другие хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

2.2.3. Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ, а так же производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.2.4. Применять и хранить материалы и вещества с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие сертификатов.

2.2.5. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и материальных ценностей.

2.2.6. Курить в местах, не отведённых для этой цели. Бросать окурки в корзину для мусора.

2.2.7. Производить электросварочные и другие огневые работы без письменного разрешения директора (председателя) лицами, не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического минимума.

2.2.8. Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества, в случае возникновения пожара.

2.2.9. Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

2.2.10. Устанавливать глухие решётки на окнах.

2.2.11. Закрывать наглухо запасные выходы, при наличии людей в помещении разрешается запирают двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.2.12. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок в лестничных клетках.

2.2.13. Хранить горючие товары или негорючие товары в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проёмов или шахт дымоудаления.

2.2.14. Торговать ЛВЖ, ГМ и ГГ. (баллоны с газом, краской, растворителем, товары бытовой химии и т.п.), боеприпасами и пиротехническими изделиями при размещении их в зданиях другого назначения.

2.2.15. Размещать секции, отделы по продаже пожароопасных товаров ближе 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации.

2.2.16. Устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и других целей.

- 2.2.17. Хранить более 5000 аэрозольных упаковок, продавать спички, другие пожароопасные предметы детям до 14 лет.
- 2.2.18. Торговать товарами бытовой химии, лаками, красками, другими ЛВЖ и ГМ, расфасованными в стеклянную тару, ёмкость более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикетки с предупреждающей надписью типа «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня» и т.п. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях.
- 2.2.19. Хранить спички, духи, аэрозольные упаковки и другие пожароопасные товары совместно с другими товарами, а также в помещениях, не приспособленных для этой цели.
- 2.3. В складских помещениях при бесстелажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проёмов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.
- 2.4. Временное хранение горючих материалов, отходов. Упаковок, и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации не допускается.
- 2.5. Устраивать в складских помещениях антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудно горючих материалов, листового железа запрещается.
- 2.6. Пряжки световых поемов подвальных помещений и цокольных этажей зданий должны регулярно очищаться от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные пряжки и окна.
- 2.7. Число посетителей в помещениях не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или проектирования или определённого расчётом. При отсутствии норм или данных для расчёта следует принимать время обеспечения эвакуации людей из залов-2 минуты, а расчётную площадь, приходящуюся на одного посетителя, $-0,75\text{м}^2$.
- 2.8. Для всех складских помещений категорий производства «В», где хранятся пожароопасные товары и предметы должна быть разработана инструкция с мерах пожарной безопасности в складских помещениях.
- 2.9. Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений, установленного проектом, без согласования с органами Госпожнадзора запрещается.
- 2.10. При одновременном нахождении в помещении (на этаже) более 10 человек, должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара и предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
- 2.11. Требования к вещевым рынкам, расположенным в зданиях, определяются «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации». Их размещение в здании не должно повышать пожарную опасность зданий и нарушать установленные для этих зданий требования.
- 2.12. В рабочее время загрузка и выгрузка товаров (тары) должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

- 3.1 Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.
- 3.2. При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - 3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару. А также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 - 3.2.2. Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

- 3.2.3. Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их с поднятыми колпаками (рассеивателями).
- 3.2.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без поставок из негорючих материалов.
- 3.2.5. Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.
- 3.2.6. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.
- 3.2.7. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.
- 3.3. Расстояние от светильников до товаров, горючих материалов, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 м.
- 3.4. Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже ИП-23.
- 3.5. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для пломбирования и закрытия на замок.
- 3.6. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных (газовых) приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
- 3.7. При эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить замер сопротивления и изоляции проводов, кабелей, электроприёмников и другие измерения специалистами, имеющими свидетельство на право проведения этих работ, зарегистрированное в Госпожнадзоре РФ.
- 3.8. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты, а также установок, работающих круглосуточно по требованию технологий).
- 3.9. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии, и быть постоянно включенными. В зрительных, демонстрационных, выставочных залах они могут включаться только (во время пребывания людей).
- 3.10. Не разрешается эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами.

4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения

- 4.1. Помещение и здание необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения, из расчёта на каждые 800 м² предельной защищаемой площади общественного здания-6 порошковых огнетушителей, вместимостью 10 л. каждый (60 л. порошка на 800 м²).
- 4.2. При защите помещений с ЭВМ, теле радиотоварами и др. следует учитывать специфику воздействия огнетушащего вещества на оборудование и товары. Такие помещения оборудуют углекислотными огнетушителями общей ёмкостью не менее 10 л каждый.
- 4.3. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.
- 4.4. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

- 4.5 Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь порядковый номер, нанесённый на корпус белой краской.
- 4.6 Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
- 4.7 Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются на 50% исходя из расчётного количества
- 4.8 На объекте должно быть определено ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
- 4.9 Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.
- 4.10 Порошковые огнетушители один раз в пять лет проходят освидетельствование на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию.
- 4.11 Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в полгода (6 месяцев) согласно паспорта.

Примечание: При наличии на объекте других систем средств противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, системы водяного и газового пожаротушения, дымоудаление под напором воздуха, система оповещения о пожаре и дарю) должны заключаться договора на обслуживание и разрабатываться инструкции по их эксплуатации и использованию при пожаре.

5. Обязанности ответственного лица за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН:**

- 5.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.
- 5.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ.
- 5.3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.
Не допускать:
 - ✓ Загромождения подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории;
 - ✓ Загромождения проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;
 - ✓ Снятие устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используется автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);
 - ✓ Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.
- 5.4 Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожаров.

- 5.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города (объект).
- 5.6. Разъяснять подчинённому персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, и принимать меры по его обучению.
- 5.7. Проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц не прошедших инструктаж.
- 5.8. Постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий.
- 5.9. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электросварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска.
- 5.10. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:
- ✓ выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);
 - ✓ уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
 - ✓ удаление с рабочих мест легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведённое и оборудованное для их хранения место;
 - ✓ наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;
 - ✓ выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.
- 5.11. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков выявить причину и принять меры к её устранению.
- 5.12. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение, а течение трёх часов после окончания пожароопасных работ.
- 5.13. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.
- 5.14. После закрытия помещений и отсутствия людей ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекту и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

6. Порядок действий при пожаре.

7.

Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- а) немедленно сообщить об этом по **телефону 01**, с помощью **сотового телефона** можно вызвать помощь даже при отсутствии денег на счете или SIM-карты **по номеру «112» «01»** в

пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность, фамилию и номер своего телефона);

а) сообщить руководителю или завхозу филиала колледжа.

б) завхоз задействует систему оповещения людей о пожаре, приступает сам и привлекает других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно **плану эвакуации**;

по адресу, город Кириши:

- площадь 60-летия Октября дом №1.

- проспект Героев дом №36.

по адресу, город Тихвин:

- улица Борисова дом 2 «А»,

-улица Борисова дом 4.

- преподавателям принять немедленные меры по организации эвакуации людей, начиная эвакуацию из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения, используя для этого имеющиеся силы и средства

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара

Оповещения о пожаре, противодымной защиты, пожаротушения;

а) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или заменяющего его работника;

в) при необходимости отключить работу оборудования и отключить электроэнергию; отключить системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещении;

б) прекратить все работы в здании; организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

г) проверить по списку кто эвакуировался, установить отсутствующих и сообщить об этом работникам пожарной охраны;

д) **организовать встречу и сопровождение к месту пожара пожарных машин** принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Разработчик инструкции:

Ответственный за пожарную безопасность
ГБПОУ ЛО «ТМК» зам. директора по АХЧ

(Ф.И.О. должность, подпись.)



Бородина О.Н.